


NR POLA	1	2	3	4	5	6
NAZWA ODBIORU	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie
P [kW]	1,0	1,8	0,6	0,5	0,8	0,4
NR POMIESZCZENIA	2	3, 4, 5	6	2	3, 4, 5	6

Ochrona przeciwporażeniowa
SZYBKE WYŁĄCZENIE

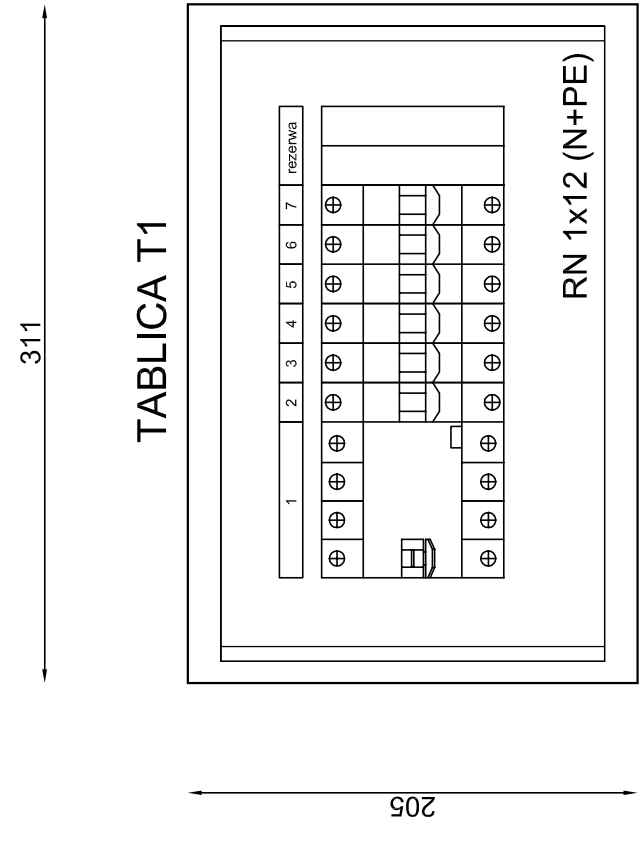

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.
 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

tel./fax: (024) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl www: dikutno.pl

NAZWA ZADANIA:
 Przebudowa łazienek oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie ul. Kopycińskiego 5

INWESTOR:	Gmina Pacyna 09-541 Pacyna, ul. Wyzwolenia 7	DATA:	SIERPIEŃ 2017r
NAZWA RYSUNKU:	Schemat zasadniczy instalacji elektrycznej - tablica T1	SKALA:	
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:	
PROJEKTANT	mgr inż. Wiesław Głodek	109/90	
OPRACOWANIE	mgr inż. Michał Zapędowski	ASYSTENT PROJEKTANTA	
		NR. RYSUNKU:	15